


światłowód jednomodowy 8J

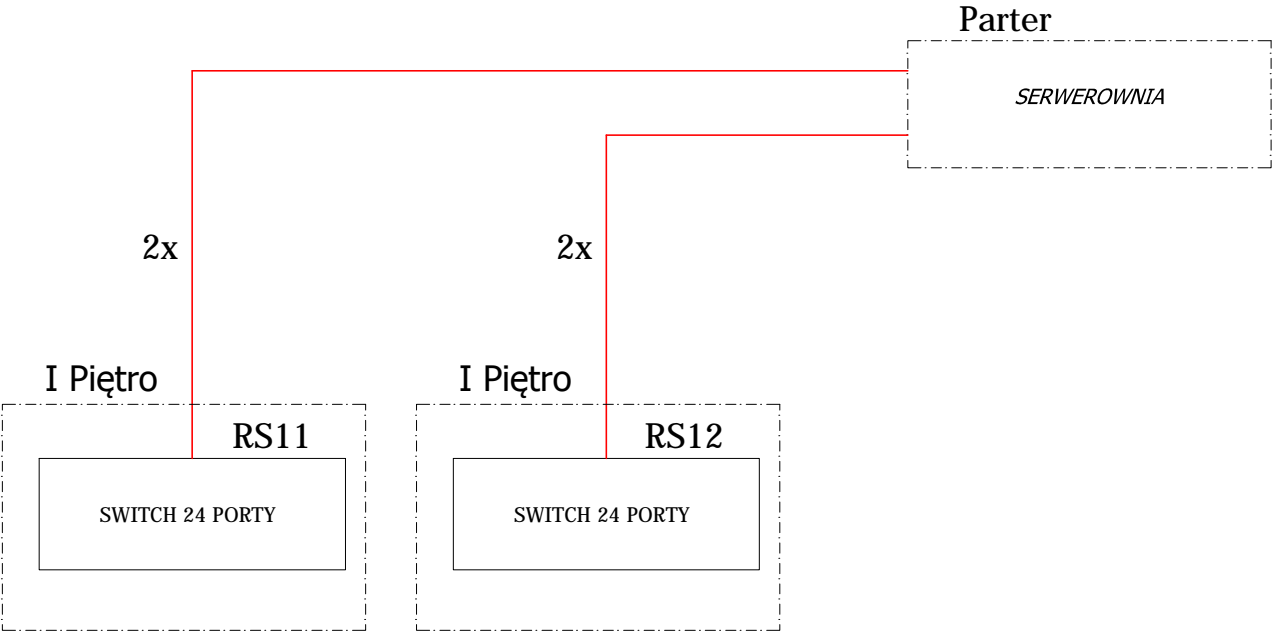

- UWAGI:**
- 1. Dobór switchów należy uzgodnić z inwestorem
 - 2. Z każdej rozdzielnicy strukturalnej należy ułożyć po 10 kabli FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 do serwerowni dla telefonów analogowych.

Rysunek	INSTALACJA TELETECHNICZNA SCHEMAT POŁĄCZENIA		Nr rys. E17
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kutyla	1/TBG/98	