


SCHEMAT PANELU KROSOWEGO

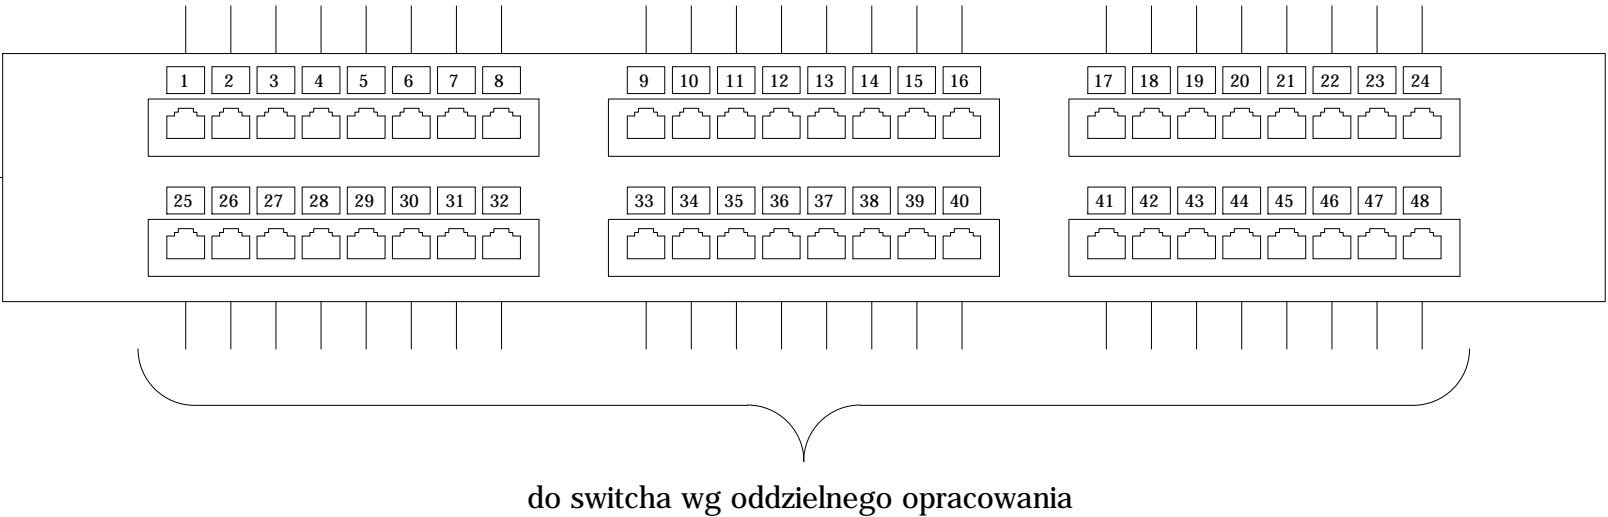

UWAGI:  
1. Z rozdzielnic strukturalnej należy ułożyć 10 kabli FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 do serwerowni dla telefonów analogowych.

Rysunek	RZUT 4 PIĘTRA – O. ORTOPEDII RS4–INSTALACJA TELETECHNICZNA	Nr rys. E13	
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 08.2019	
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala	
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03	